



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

Дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне"

Изх. № *114*

София, *11.01*..... 200 *8* г.

До

**Всички, закупили документацията
за участие в обществена поръчка**

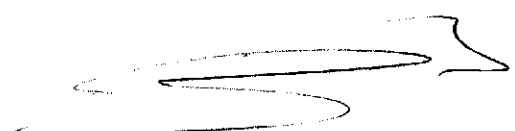
ОТНОСНО: „Доставка на сигнално-охранителна техника, оборудване за видео наблюдение и оборудване за контрол на достъпа за ГД "Охрана" в Министерство на правосъдието финансирана от Програма ФАР по проект BG2005/017-353.07.01.П-3"

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с получени запитвания от потенциални участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосоченият предмет и в изпълнение на разпоредбата на чл. 29, ал. 1 от Закона за обществени поръчки, моля да се запознаете с приложените по-долу въпроси и отговори, които могат да имат отношение към участниците.

Надявам се, че информацията ще Ви бъде полезна.

С УВАЖЕНИЕ:


ЛЮБОМИР ТУШАНОВ

/Директор на Дирекция „ЦЗФД“/

Въпроси и отговори, които могат да имат отношения към участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на сигнално-охранителна техника, оборудване за видео наблюдение и оборудване за контрол на достъпа за ГД “Охрана” в Министерството на правосъдието финансирана от Програма ФАР по проект BG2005/017-353.07.01.П-3”

№	Въпроси	Отговори
1	<p>В раздел „Описание на системите и базови принципи” – т. 1.1. „Сигнално-охранителна подсистема” моля да бъде подробно уточнено изискването „Маскирана алармена памет” към Пасивните инфрачервени детектори, това изискване обаче не фигурира в подробната техническа спецификация?</p>	<p>Под “Маскираната алармена памет” да се разбира алармена памет на детектора, която се визуализира чрез постоянна индикация на диода на детектора след алармен сигнал.</p>
2	<p>Относно поз. 10 Магнитен контакт в „Сигнално-охранителна подсистема” и поз. 18 Магнитен контакт в „Система за контрол на достъпа” моля, да бъдат прецизирани изискванията упоменати като:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Праг на задействане -- 500mA - Ток на превключване – 500mA. 	<p>В посочените позиции 10 “Магнитен контакт” в “Сигнално-охранителна подсистема” и позиция 18 “Магнитен контакт” в “Система за контрол на достъпа” е допусната техническа грешка при използване на термина.</p> <p>Има се предвид максималният допустим ток на контактите – 500 mA.</p>
3	<p>В поз. 20 Кабел за детектори в „Сигнално-охранителна подсистема” и поз. 23 Кабел за четци в „Система за контрол на достъпа” не е указан броя на жилата?</p>	<p>Поради различните видове детектори и картони четци, начините на свързване биха могли да бъдат различни, като и съответно броя на жилата да бъде различен.</p> <p>Всеки кандидат би могъл да предложи кабел с посочените параметри и съответния необходим брой жила съобразени с предложената от него техника.</p>
4	<p>Моля, да потвърдите, че няма техническа грешка в спецификацията на поз. 9 и поз. 10 от „Система за видеонаблюдение” по отношение на алармените входове.</p>	<p>По позиция 9 е допустимо минималният брой входове да бъдат 16 - съобразно броя на камерите, а по позиция 10 е допустимо минималният брой входове да бъдат 8 - съобразно броя на камерите в позицията.</p>